



Protokol o zkoušce - kontrolní zkouška asfaltové směsi

STRABAG Asfalt s.r.o.

obalovna Těšovice / 835.CEVY

Na Švadlačkách 478

CZ 392 01 Soběslav II

č. protokolu: **TE/2026/00013**

externí ozn.: **J-010**

č. kontraktu: **TE/2026/00002**

druh asfaltové směsi: **PA 11 PMB 45/80-65**

zkouška typu (ITT): **CB26-010-CE**

obalovna: **Těšovice**

vzorek odebral:



místo odběru: **z nákladního auta na obalovně**

stavba: **odběr na obalovně**

teplota vzorku: **169 °C**

datum převzetí: **29.06.2026**

datum odběru: **29.06.2026 07:15**

zkoušeno od - do: **29.06.2026 - 29.06.2026**

pojivo: **PMB 45/80-65**

poznámky:

Pracoviště Těšovice

Vzorek byl odebrán pracovníkem laboratoře postupem dle ČSN EN 12697-27, čl. 4.1 Odběr vzorků z nákladního auta.

stanovisko:

hodnocení / komentář:

V protokolu uvedené mezní hodnoty zrnitosti a množství pojiva vycházejí ze zkoušky typu a ČSN 73 6121:2023, tabulka D.2. V protokolu uvedené mezní hodnoty mezerovitosti vycházejí z ČSN 73 6121:2023, tabulka H.5.



zkoušel:



, ml., zkušební technik

schválil:




, zkušební technik

datum: **29.06.2026**

výsledky zkoušek:

vlastnost	sym	zk. norma / metoda	výsledek	jednotka	ITT CB26-010-CE	
					hodnoty ITT	meze pro KZ
obsah rozpustného pojiva	S	ČSN EN 12697-1	4,6	% hm.	4,8	4,3 - 5,3
celkový obsah pojiva	B	výpočet, dle ČSN 73 6121 (čl. C.7.1 b)	4,7	% hm.	4,9	-
max. obj. hmotnost směsi	ρ_{mv}	ČSN EN 12697-5, postup A	2,530	Mg/m³	2,536	-
průměrná objemová hmotnost zrn kameniva	ρ_a	výpočet	2,729	Mg/m³	2,757	-
obj. hm. Marsh. těles	$\rho_{b,dim}$	ČSN EN 12697-6, metoda D	2,000	Mg/m³	1,997	-
mezerovitost V _m	V _m	ČSN EN 12697-8	20,9	% obj.	21,3	18,0 - 28,0
mezerovitost kameniva	VMA	ČSN EN 12697-8, výpočet dle čl. 5.2	30,1	% obj.	30,9	-
stupeň vyplnění mezer	VFB	ČSN EN 12697-8, výpočet dle čl. 5.2	30,6	%	31,0	-
objem pojiva	B _{vol}	ČSN EN 12697-8	9,2	% obj.	9,6	-
filer/asfalt		výpočet	0,8		0,6	-
teplota zhuštění MT		ČSN EN 12697-35	155	°C	155	153 - 157

zkuš. norma		ČSN EN 12697-2	
mm	propad [%]	hodnoty dle ITT CB26-010-CE	
16,0	100	100	≥98
11,2	99	98	≥90
8,0	35	31	-
5,6	20	18	-
4,0	15	14	7 - 21
2,0	10	10	4 - 16
1,0	8	8	-
0,5	7	7	-
0,25	6	6	-
0,125	5	5	1 - 9
0,063	3,8	3,0	1,0 - 5,0

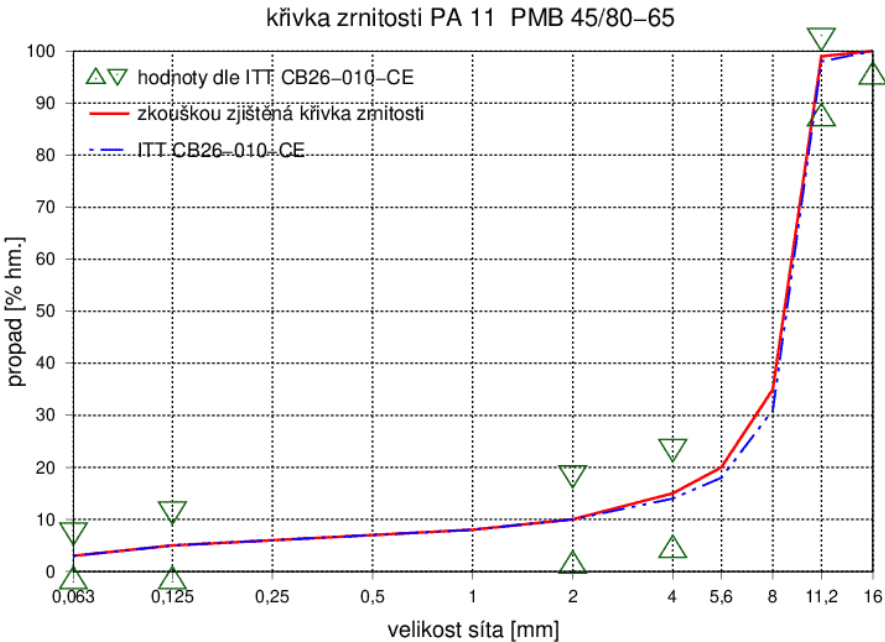

Údaje o vzorku nejsou předmětem zkoušení. Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky. V případě odběru vzorku zákazníkem se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. V případě uvedení výroku o shodě používá laboratoř pravidlo jednoduchého přijetí, kdy nejistoty měření nejsou brány do úvahy. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17759, IČ 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com.